



Regolamento Urbanistico

Adozione: Delibera C.C. n°201 del 2/12/2004 - Approvazione: Delibera C.C. n°90 del 20/7/2005

Variante per interventi puntuali e per adeguamenti normativi all'interno del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014
Adozione: Delibera C.C. n°205 del 19/10/2017 - Approvazione: Delibera C.C. n°68 del 12/04/2018

Tav.8d - Carta delle Microzone Omgee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) (scala 1:2.000)

Il Sindaco
Emiliano Fossi

Assessore all'Urbanistica
Stefano Salvi

Responsabile del Procedimento
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

Responsabile Ufficio Urbanistica
Arch. Letizia Nieri


Garante dell'informazione e della partecipazione
Dr.sa Simonetta Cappelli

Progettista
Arch. Riccardo Luca Breschi

Studi geologici
Soc. IdroGeo Service Srl


Dott. Geol. Simone Fiaschi (Direttore Tecnico)
Dott. Geol. Alessandro Murratzu (Direttore Tecnico)
Dott. Geol. Alessio Calvetti (collaboratore)

Gennaio 2018

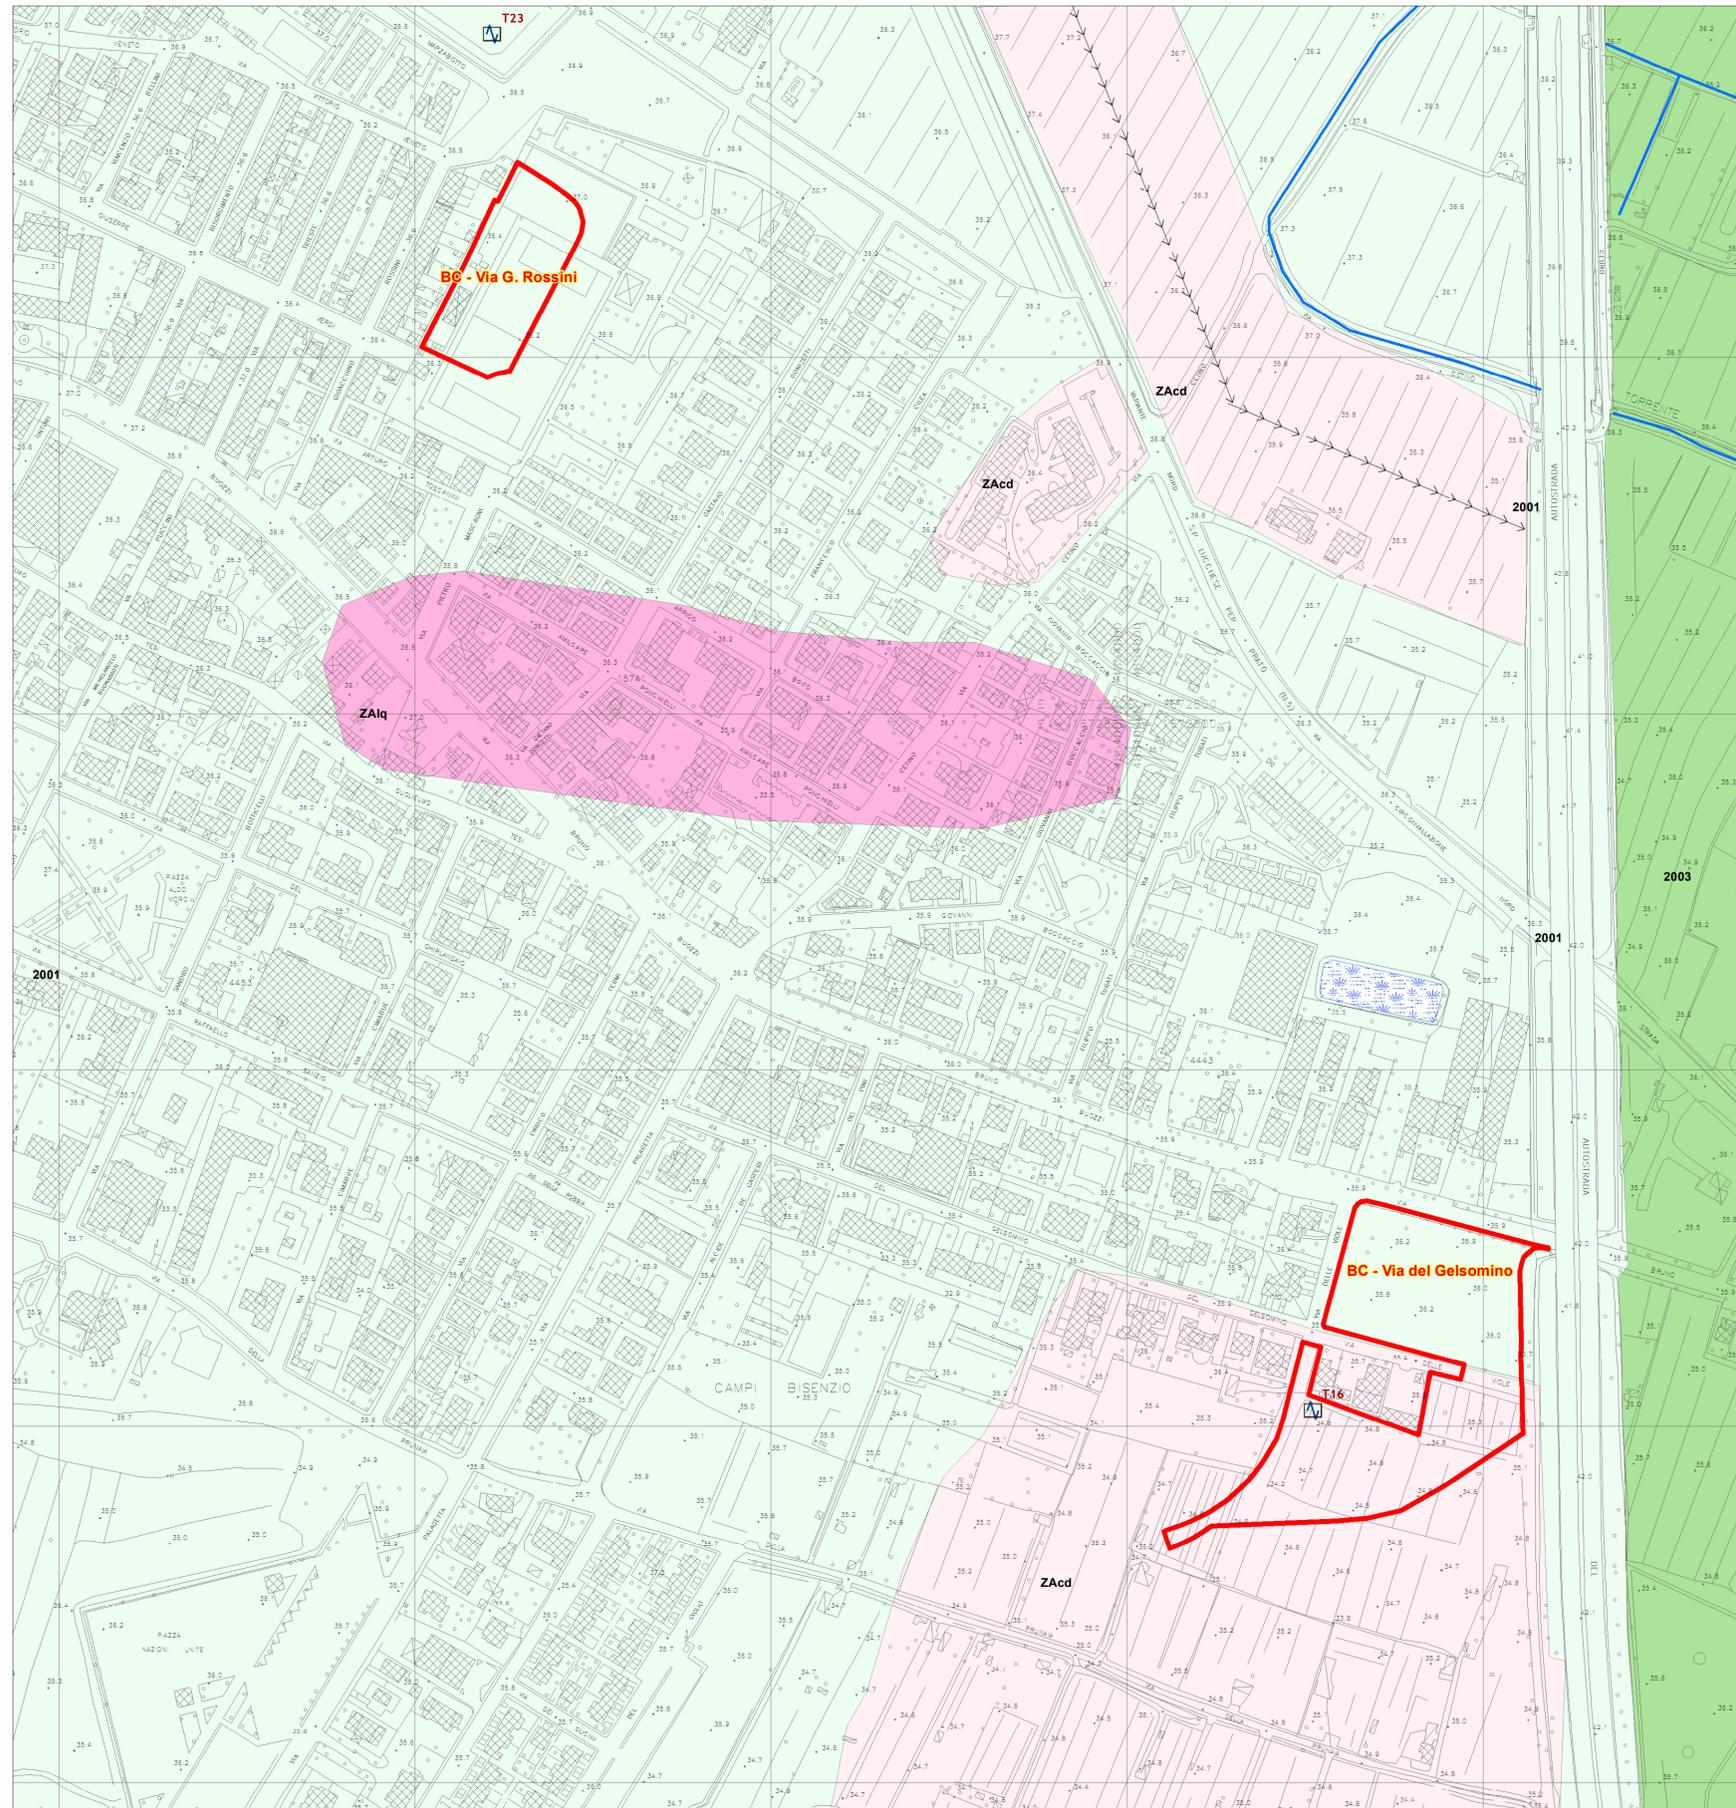

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

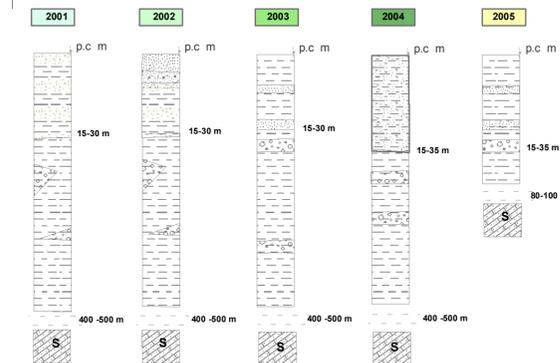

Depositi limosi e/o limosi argillosi con presenza da media a scarsa di lenti e/o orizzonti sabbiosi /ghiaiosi di spessore massimo di circa 5 m

Depositi limosi e/o limosi argillosi con presenza da media a scarsa di lenti e/o orizzonti sabbiosi /ghiaiosi di spessore massimo di circa 5 m. L'orizzonte presenta nei primi metri una lente di sabbie e ghiaie dello spessore massimo di 5 m.

Depositi argillosi e/o argilloso limosi con presenza da media a scarsa di lenti e/o orizzonti sabbiosi /ghiaiosi di spessore massimo di circa 5 m

Limo sabbioso e/o sabbia limosa con presenza di orizzonti e/o lenti ghiaiose

Argilla e/o argilla limosa con presenza di orizzonti e/o lenti sabbiose o ghiose in matrice sabbiosa e/o argillosa di spessore massimo registrato di circa 10 m

S Substrato rigido

Zone di instabilità

ZAcq Zona di attenzione per Cedimenti Differenziali per presenza di terreni con scadenti caratteristiche geotecniche / Subsidenza dovuta ad eccessivo emungimento rispetto alle capacità di ricarica dell'acquifero

ZAlq Zona di attenzione per Liquefazione

Green box Limite provinciale

Pink box Limite comunale

Red box Comparti e/o previsioni urbanistiche con singole schede di fattibilità

Blue box Lago