

# COMUNE DI CAMPI BIENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



## Regolamento Urbanistico

Adozione: Delibera C.C. n° 201 del 2/12/2004 - Approvazione: Delibera C.C. n° 90 del 20/7/2005

Variante per interventi puntuali e per adeguamenti normativi all'interno del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014

Adozione: Delibera C.C. n° 205 del 19/10/2017 - Approvazione: Delibera C.C. n° 68 del 12/04/2018

### Tav. 10a - Carta della Pericolosità Idraulica

(scala 1:2000)

Il Sindaco  
**Emiliano Fossi**

Assessore all'Urbanistica  
**Stefano Salvi**

Responsabile del Procedimento  
**ing. Domenico Ennio Maria Passaniti**


Responsabile Ufficio Urbanistica  
**arch. Letizia Nieri**

Garante dell'informazione e della partecipazione  
**dr.sa Simonetta Cappelli**

Progettista  
**arch. Riccardo Luca Breschi**

Studi geologici  
**Soc. IdroGeo Service Srl**  
Dott. Geol. Simone Fiaschi (Direttore Tecnico)  
Dott. Geol. Alessandro Murratzu (Direttore Tecnico)  
Dott. Geol. Alessio Calvetti (collaboratore)

Agosto 2017

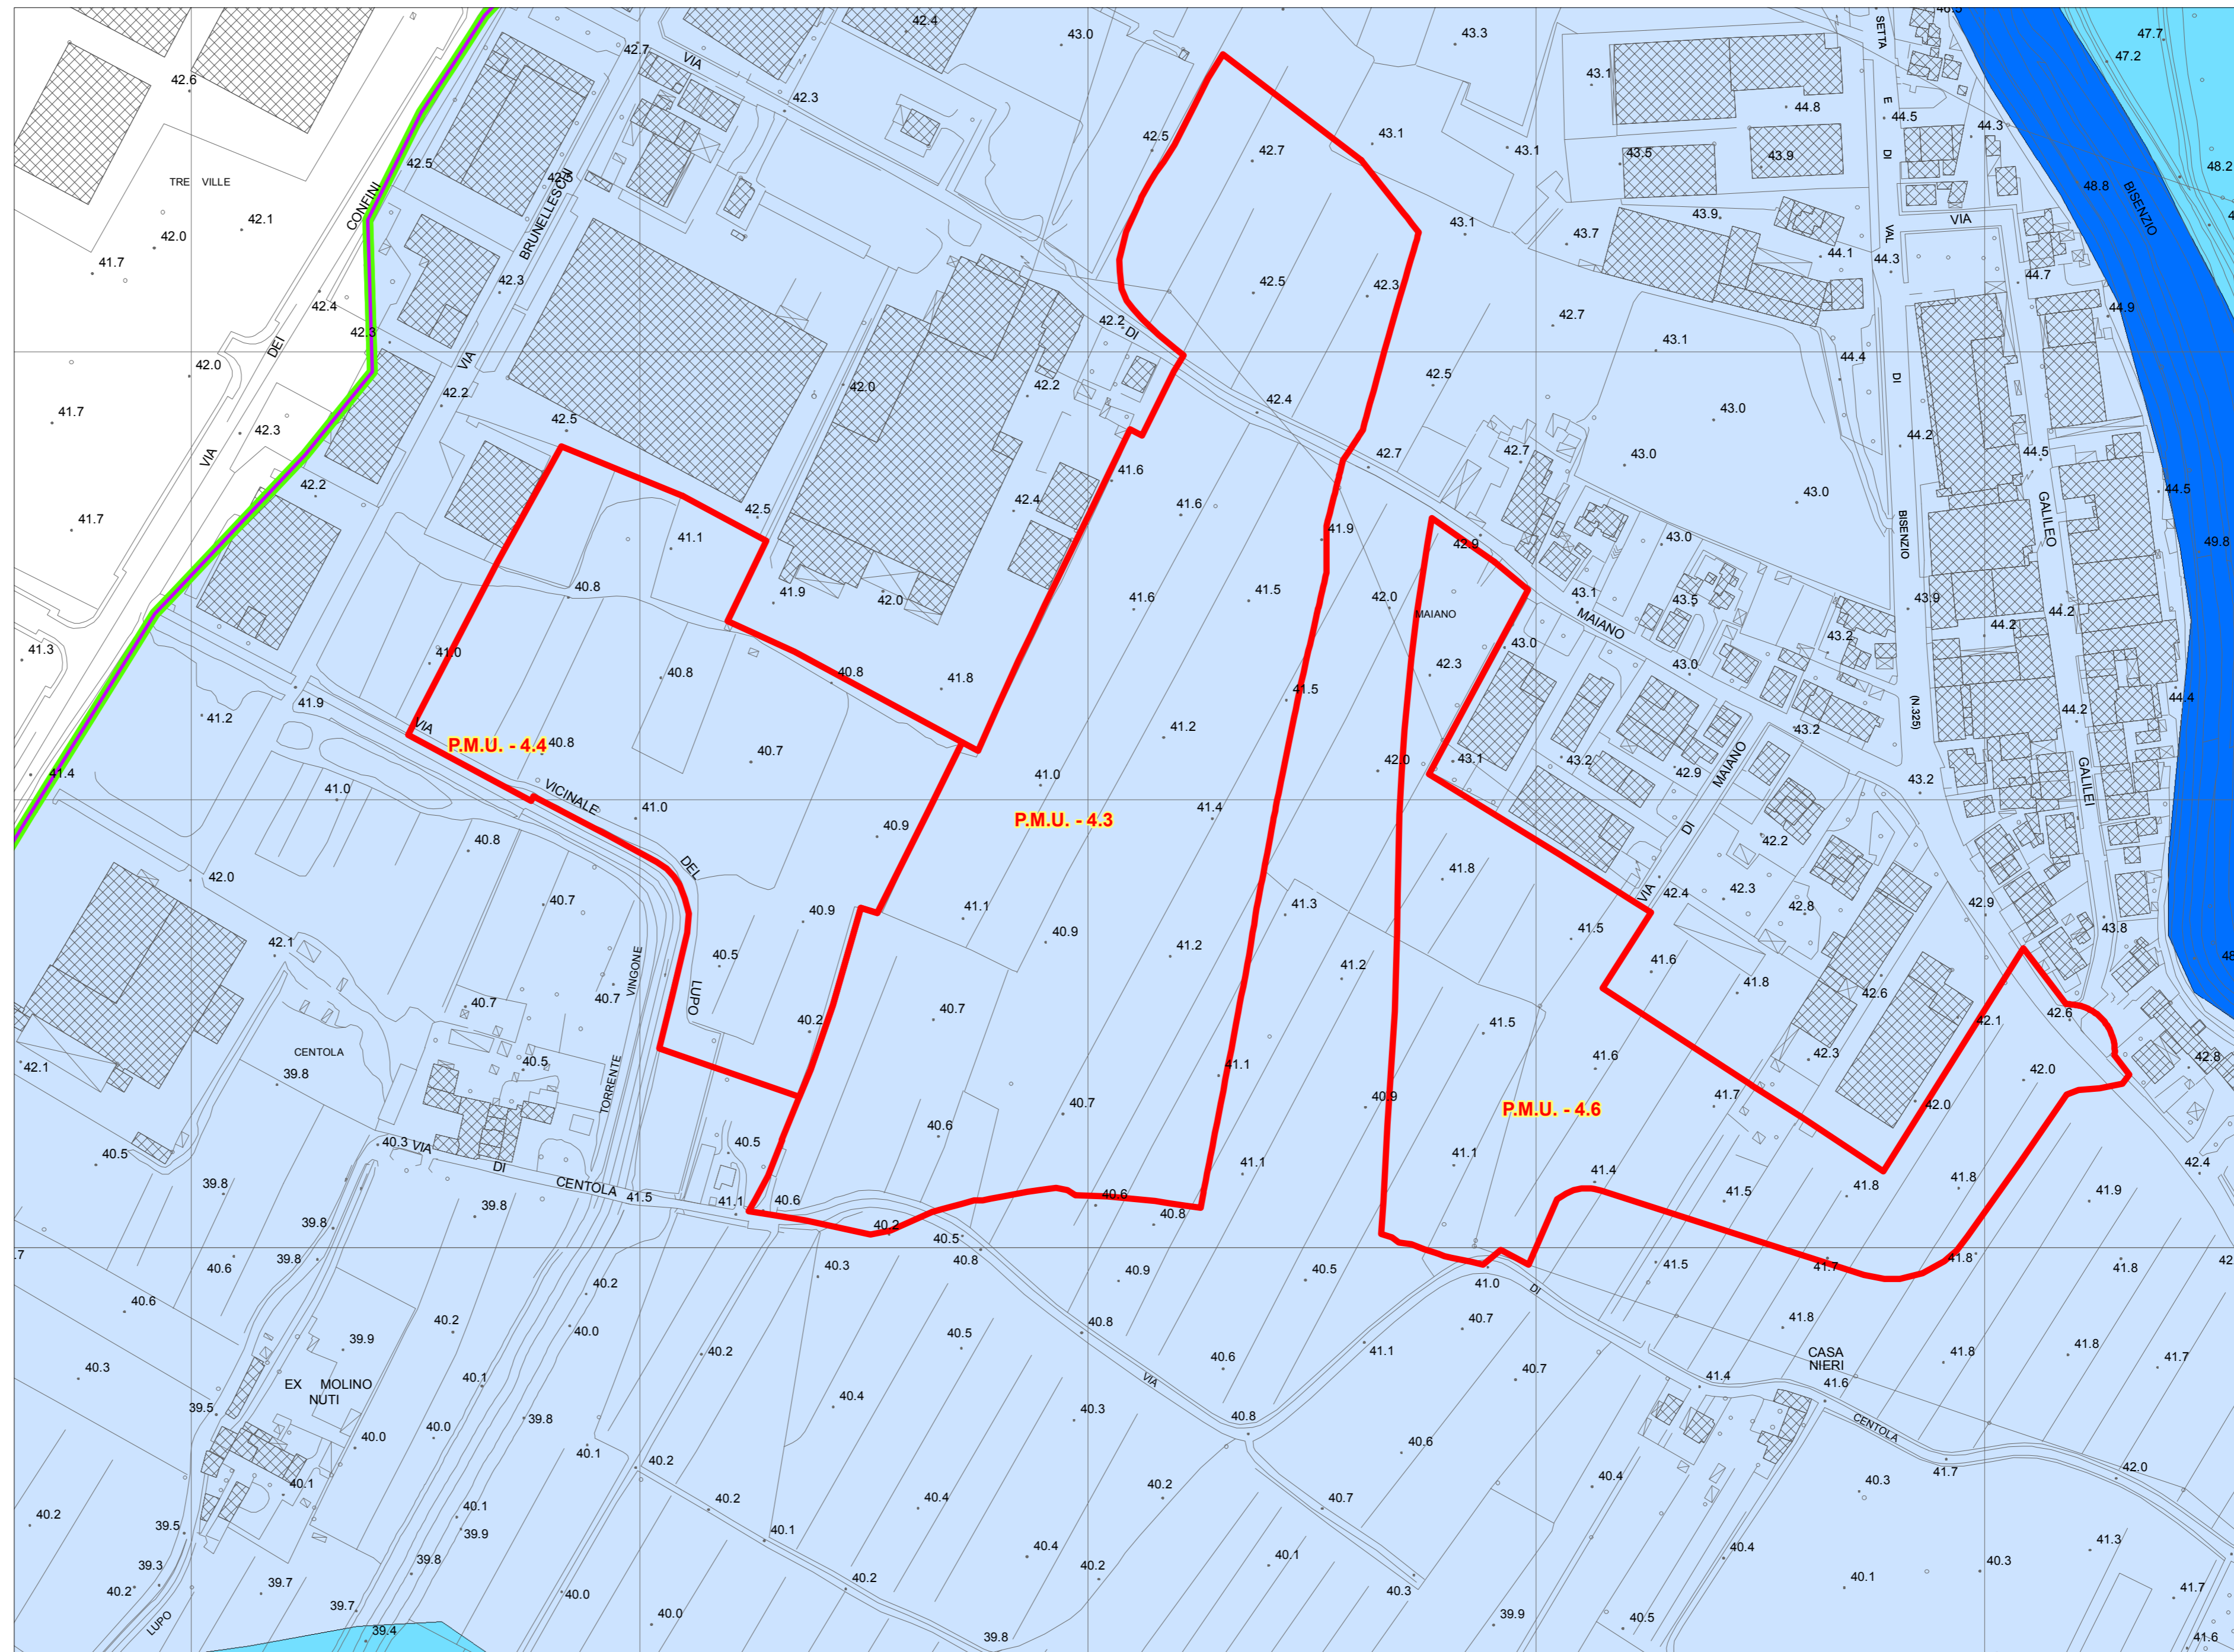

#### Legenda

- Pericolosità Idraulica media (I.2)  
eventi con TR compresi fra 200 e 500 anni  
(fonte: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Piano Gestione Rischio Alluvioni - P.G.R.A.)
- Pericolosità idraulica elevata (I.3)  
eventi con TR compresi fra 30 e 200 anni  
(fonte: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Piano Gestione Rischio Alluvioni - P.G.R.A.)
- Pericolosità idraulica molto elevata (I.4)  
eventi con TR inferiore a 30 anni  
(fonte: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Piano Gestione Rischio Alluvioni - P.G.R.A.)

\* La fattibilità idraulica è basata sulle carte della pericolosità idraulica realizzate a supporto del Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) che a sua volta sono basate su studi idraulici dei corsi fluviali principali (fiume Arno, fiume Bisenzio e canali scolmatoni).

\*\* Per la pericolosità idraulica delle previsioni urbanistiche P.M.U. 4.3 e P.M.U. 4.4, si rimanda a quanto indicato nelle relative schede di fattibilità associate al vigente Regolamento Urbanistico ed i cui condizionamenti sono stati ripresi nella scheda di fattibilità della presente Variante, in quanto il T.Vingone non è stato oggetto di studio del vigente P.G.R.A.

- Limite provinciale
- Limite comunale
- Comparti e/o previsioni urbanistiche con singole schede di fattibilità