COMUNE DI CAMPI BISENZIO CITTA' METROPOLINATA DI FIRENZE



Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali e per adeguamenti normativi all'interno del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014

Tav.8g - Carta delle Microzone Omogee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.)

Emiliano Fossi Responsabile del Procedimento


Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti Responsabile Ufficio Urbanistica Arch. Letizia Nieri


Garante dell'informazione e della partecipazione Dr.sa Simonetta Cappelli Arch. Riccardo Luca Breschi

Studi geologici Soc. IdroGeo Service Srl

Dott. Geol. Simone Fiaschi (Direttore Tecnico) Dott. Geol. Alessandro Murratzu (Direttore Tecnico) Dott. Geol. Alessio Calvetti (collaboratore)

Gennaio 2018

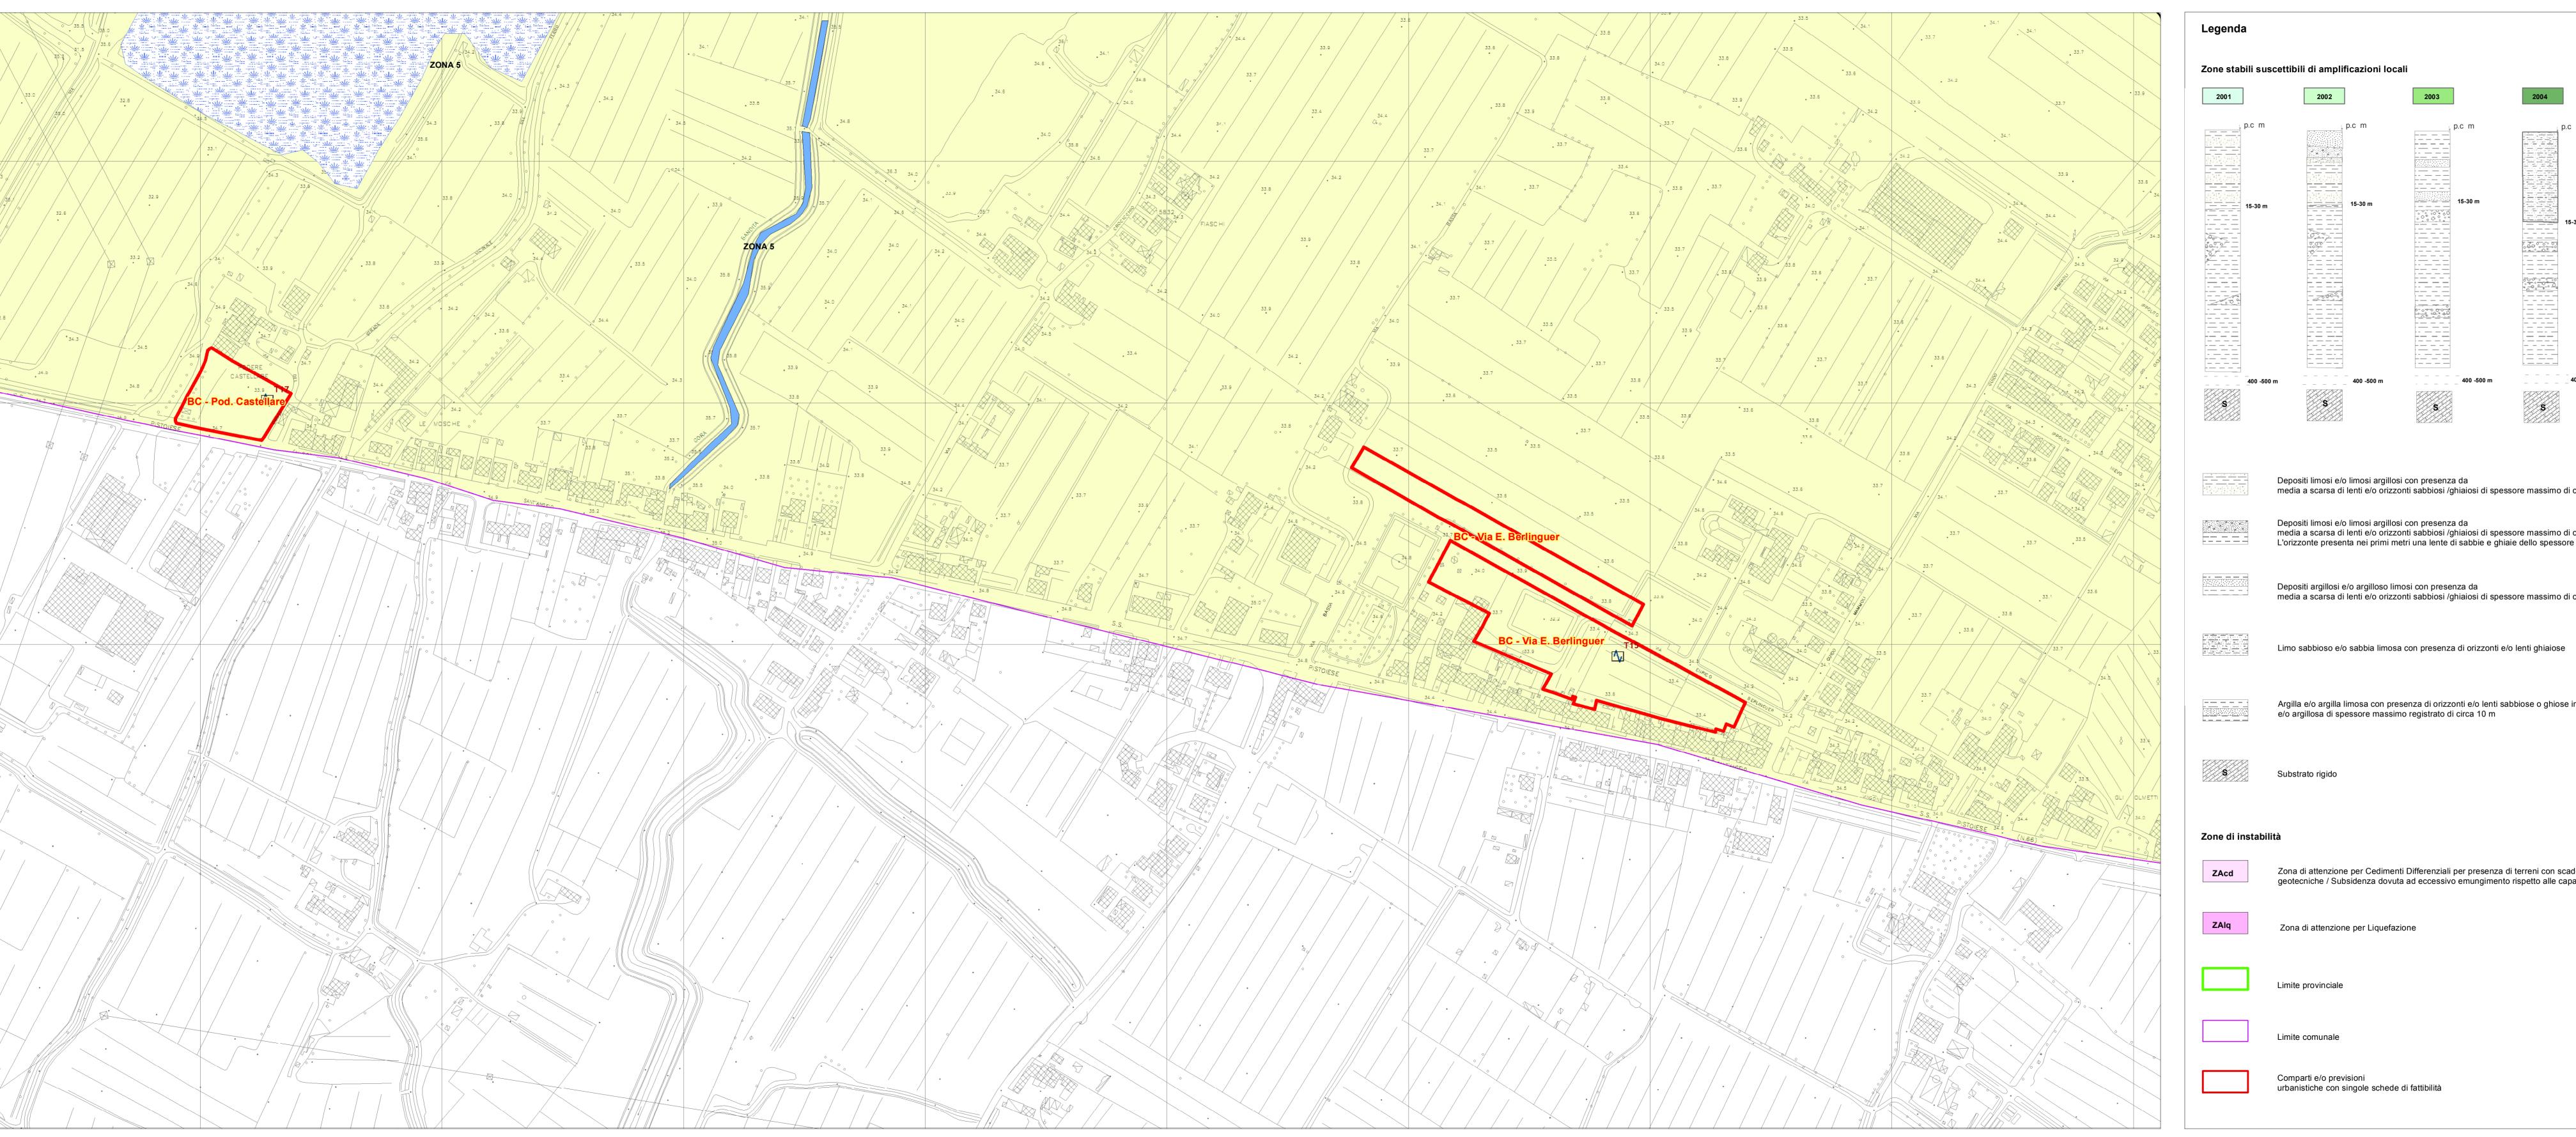

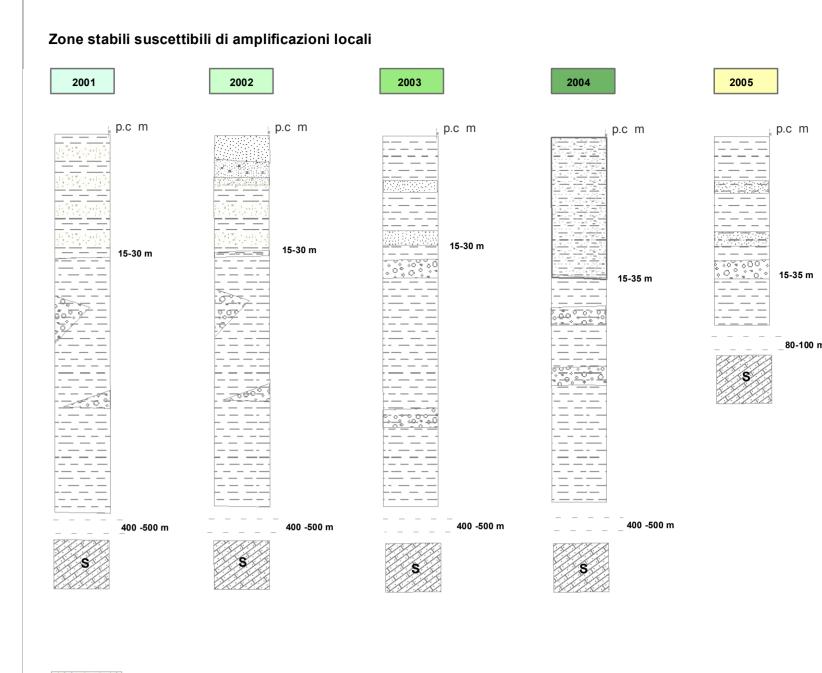

	Depositi limosi e/o limosi argillosi con presenza da
用表示信息 经进入	media a scarsa di lenti e/o orizzonti sabbiosi /ghiajosi di spessore massimo di circa 5 m

	Depositi limosi e/o limosi argillosi con presenza da
on the state of th	media a scarsa di lenti e/o orizzonti sabbiosi /ghiaiosi di spessore massimo di circa 5 m.
	L'orizzonte presenta nei primi metri una lente di sabbie e ghiaie dello spessore massimo di 5 m.

Depositi argillosi e/o argilloso limosi con presenza da media a scarsa di lenti e/o orizzonti sabbiosi /ghiaiosi di spessore massimo di circa 5 m


Argilla e/o argilla limosa con presenza di orizzonti e/o lenti sabbiose o ghiose in matrice sabbiosa e/o argillosa di spessore massimo registrato di circa 10 m


ZAcd	Zona di attenzione per Cedimenti Differenziali per presenza di terreni con scadenti caratteristiche
	geotecniche / Subsidenza dovuta ad eccessivo emungimento rispetto alle capacità di ricarica dell'acquifero


Lago


Zona di attenzione per Liquefazione

Limite provinciale









Comparti e/o previsioni urbanistiche con singole schede di fattibilità